


Quadro de Cargas

Carga nos Fases: A=119,35A B=119,35A C=119,11A

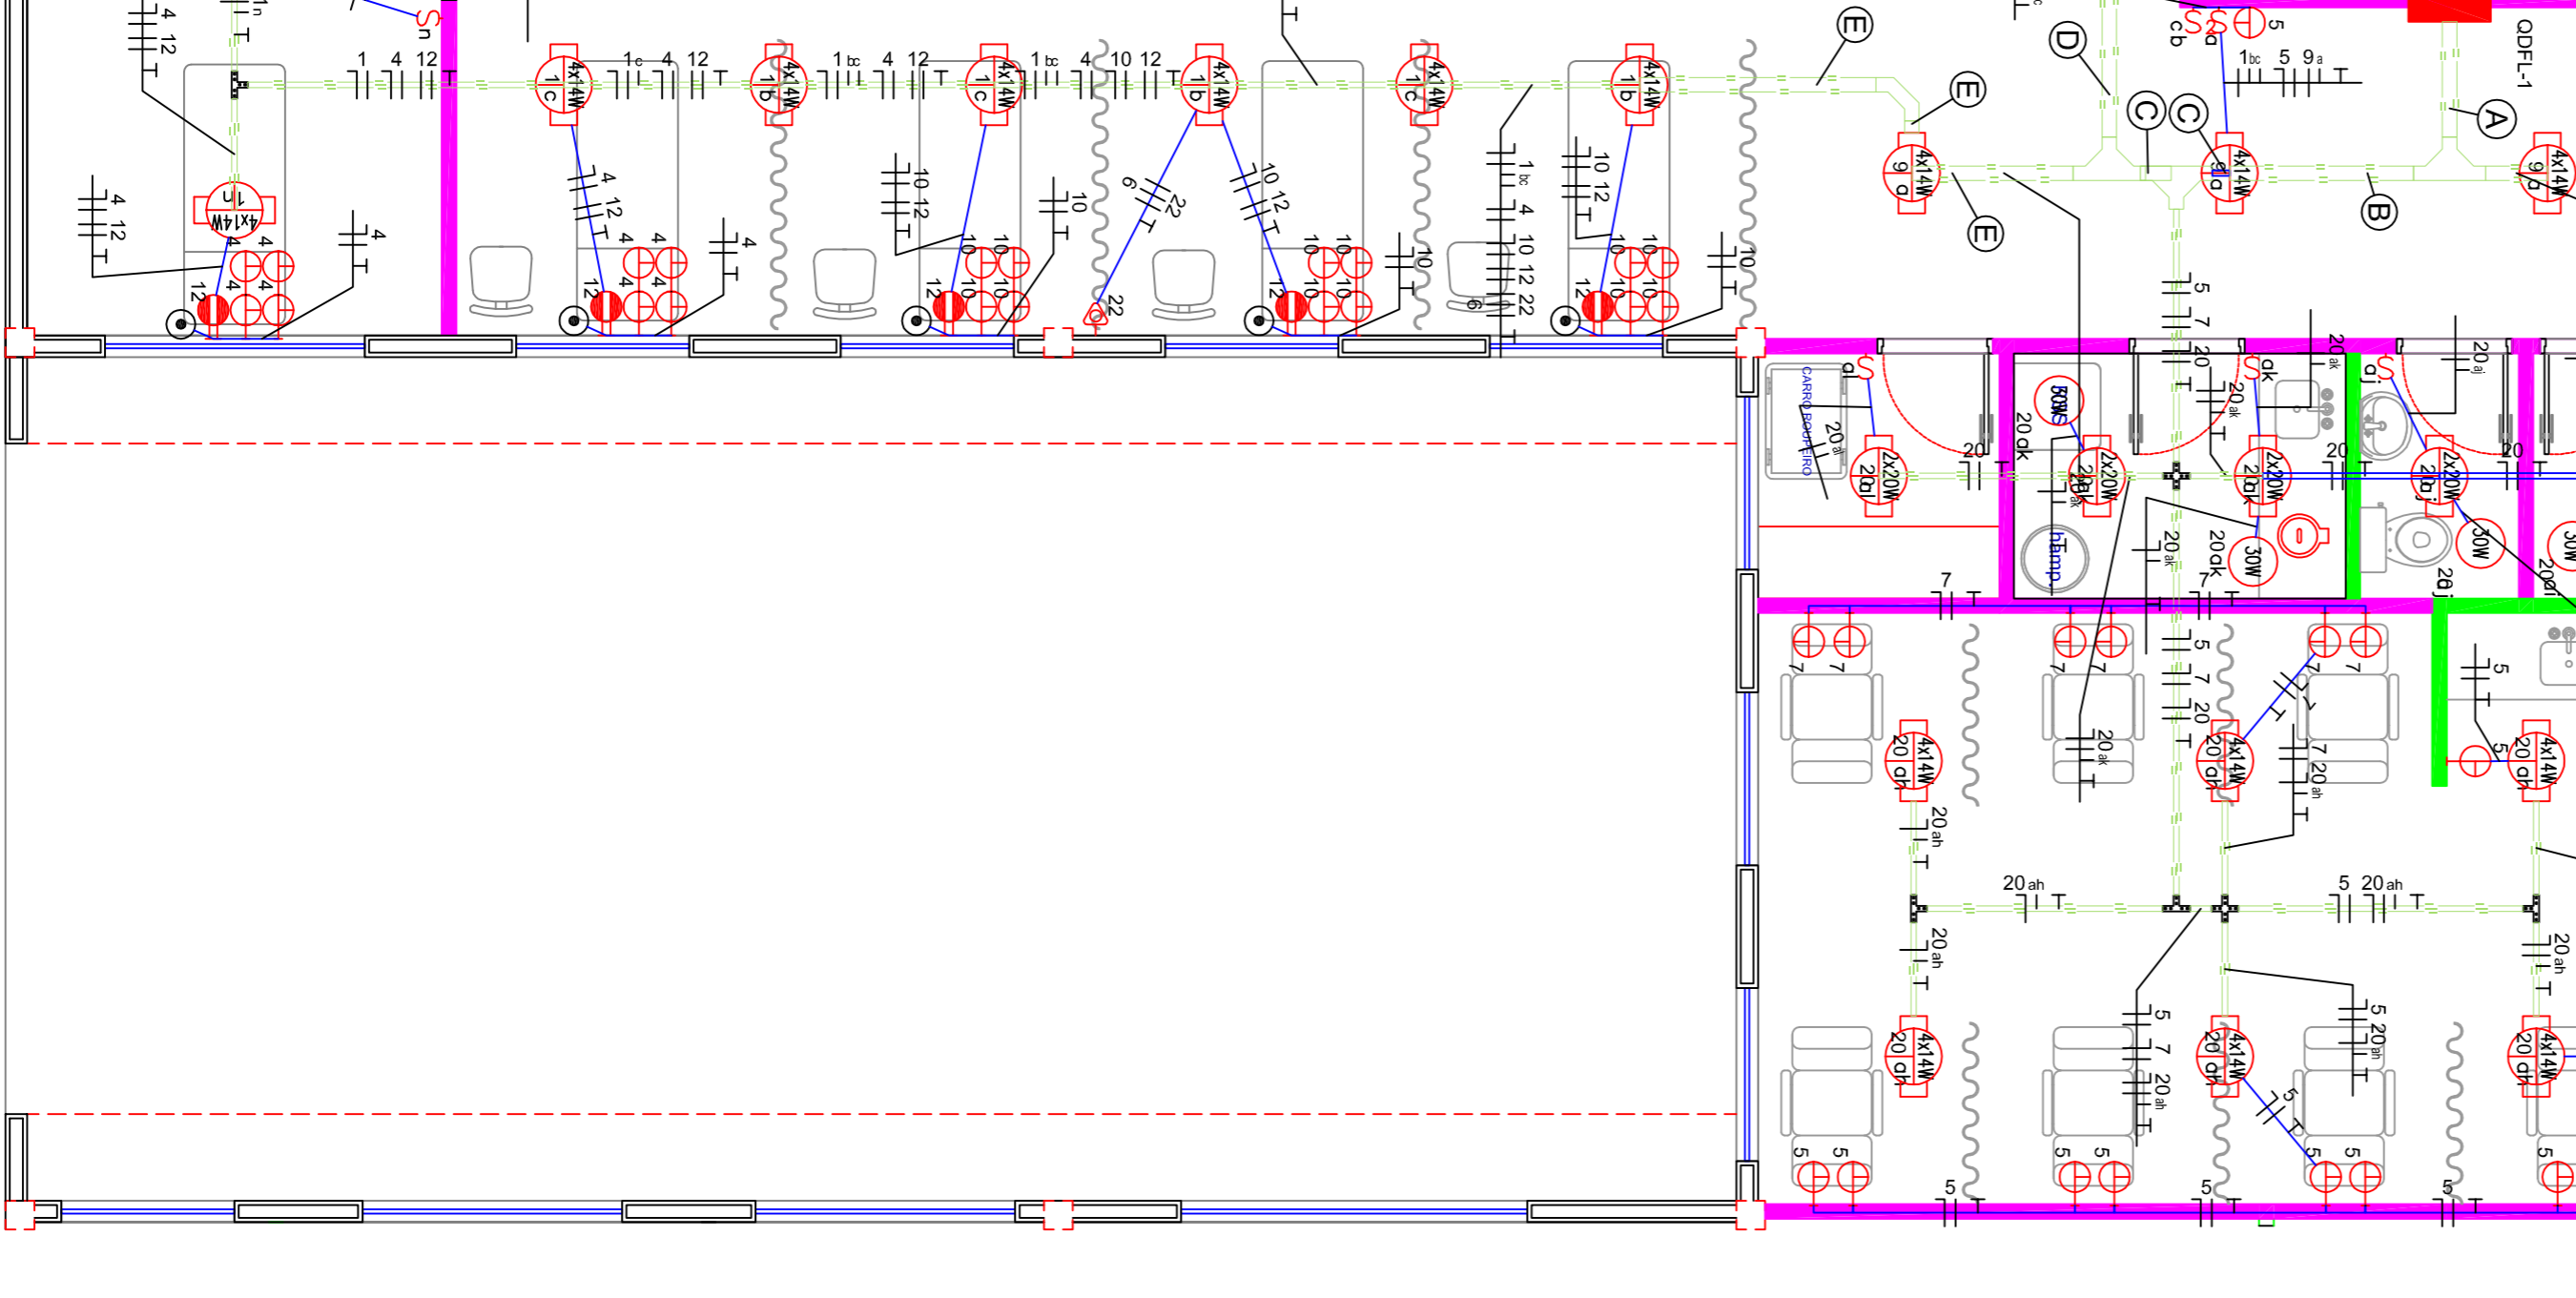

NOTAS:


12. Toda parte interesada tiene conocimiento de la presente y de la decisión adoptada.

Sugestão de cores.

Retorno

(A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16 17 18 19 20 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23 24
18 19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
20 21 22 23 24
21 22 23 24
22 23 24
23 24
24

Rua Campos Sales, 196 - Itapevinga-SP
Fone/Fax: 3527-1897 e-mail: arg.lucastello@terra.com.br



HABITAT

Architettura e Engenharia

UPA ITAPETININGA
End:Av. Nissinbo do Brasi

Obra	
Propri	

PROJETO ELÉTRICO
PONTOS ELÉTRICOS
LUMINÁRIAS
OBSERVAÇÃO

Resp. p/ Projeto:

Fernando Ap Camargo - CREA 5062237383

Escudias.

--	--

[illegible]

Figure 1

REV.

DATA	EMISSION	ASSIN.
------	----------	--------

ASSIN.

16/10/2014 EL 3