


02DEZ2014

REFERÊNCIA – EQUIPAMENTOS

ESQUEMA TRIFILAR – QUADRO QD.EQP.TE (A SER INSTALADO)

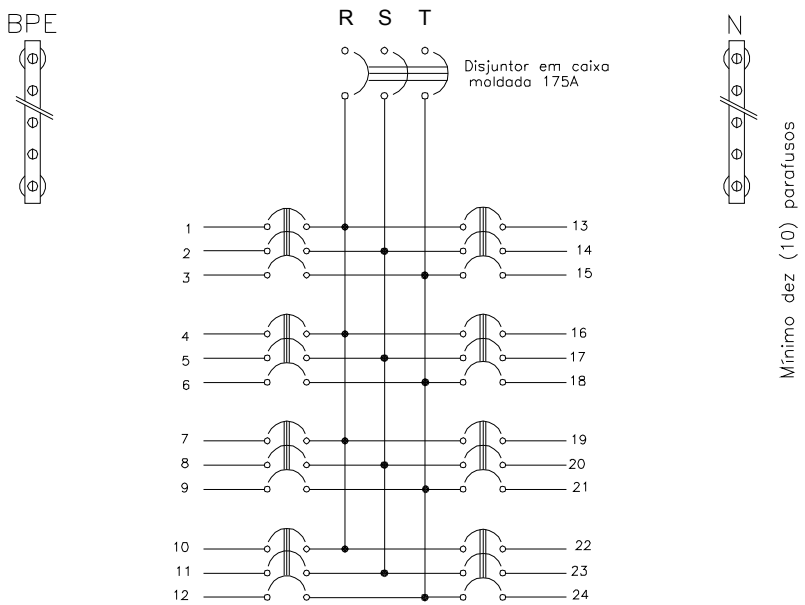

ESPECIFICAÇÃO - PROTEÇÕES				
Disj. n°	I _N	Curva	Norma	Fabric.
1, 2 e 3	3X80	C	NBR IEC 60947-2	WEG
4, 5 e 6	3X80	C	NBR IEC 60947-2	WEG
7, 8 e 9	3X80	C	NBR IEC 60947-2	WEG
10, 11 e 12	3X63	C	NBR IEC 60947-2	WEG
13, 14 e 15	3X50	C	NBR IEC 60947-2	WEG
16, 17 e 18	3X50	C	NBR IEC 60947-2	WEG
19, 20 e 21	3X63	C	NBR IEC 60947-2	WEG
22, 23 e 24	3X63	C	NBR IEC 60947-2	WEG
GERAL	3X175	Disj. em caixa moldada		WEG

NOTAS:

- 1 – Todos os disjuntor em caixa moldada;
- 2 – Proteção contra contato direto no barramento principal;
- 3 – Barramento principal, neutro e equipotencialização dimensionado para In=180A.

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA

ESQUEMA TRIFILAR QUADRO - QD.EQP.TE

Rua Padre Albuquerque, 245 - Itapetininga - SP

UNIDADE:		DATA:		ESCALA:		VISTO:			CREA:	
-		02DEZ2014		-		CONFERIDO:			CREA:	
Nº DOCUMENTO:			Nº ARQUIVO:			PROJETO:		506183462-3-CREA-SP	CREA:	
14-EL1_A3			14/31 - A3			DESENHO:				
SUBSTITUI A:						MODIFICAÇÕES:		DATA:	RESPONSABILIDADE:	
SUBSTITUÍDO POR:										