


REFERÊNCIA – ILUM. E TOM. UPS

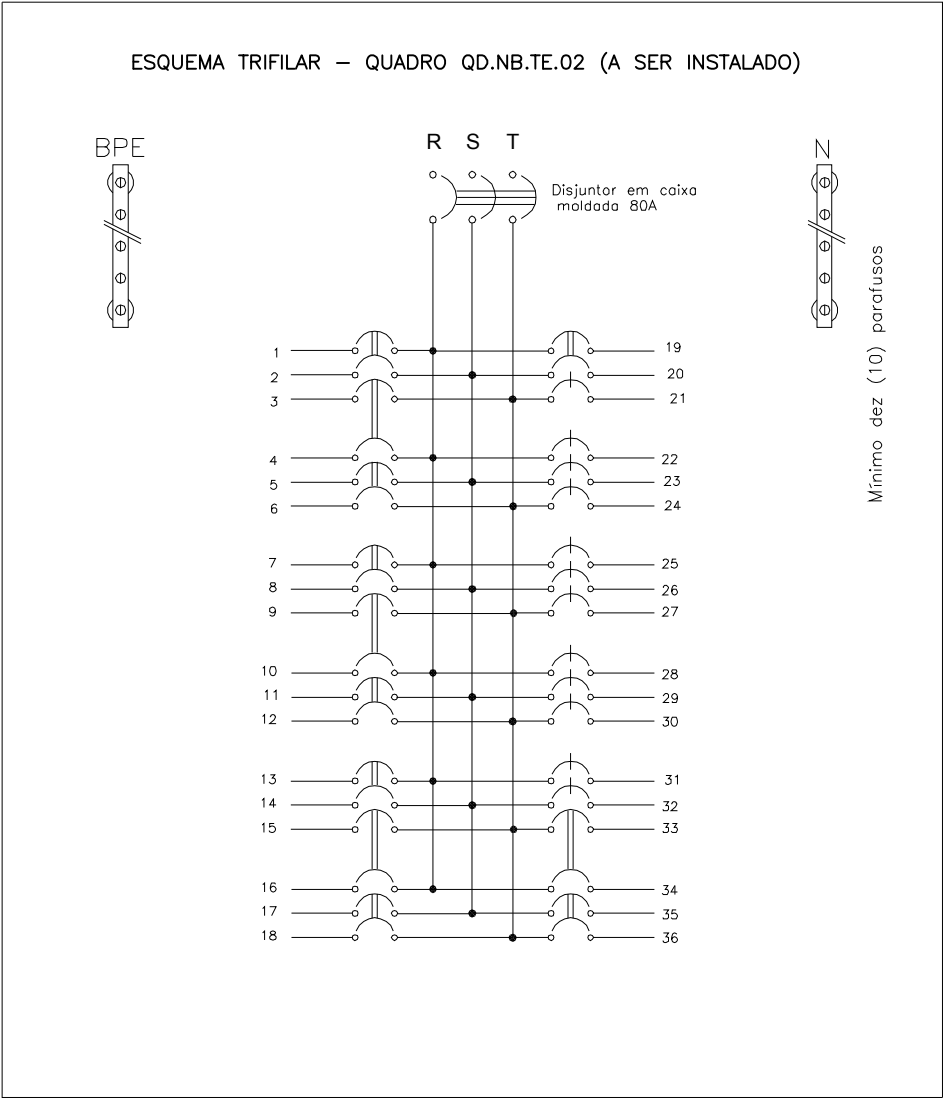

ESPECIFICAÇÃO - PROTEÇÕES				
Disj. n°	I _N	Curva	Norma	Fabric.
1 e 2	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
3 e 4	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
5 e 6	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
7 e 8	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
9 e 10	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
11 e 12	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
13 e 14	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
15 e 16	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
17 e 18	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
19 e 20	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
21	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
22	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
23	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
24	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
25	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
26	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
27	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
28	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
29	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
30	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
31	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
32	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
33 e 34	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
35 e 36	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
GERAL	3x80		Disj. em caixa moldada	WEG

NOTAS:

- 1 – Disjuntor geral em caixa moldada;
- 2 – Proteção contra contato direto no barramento principal;
- 3 – Barramento principal, neutro e equipotencialização dimensionado para In=100A.

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA

ESQUEMA TRIFILAR QUADRO - QD.NB.TE.02

Rua Padre Albuquerque, 246 - Itapetininga - SP

UNIDADE:	DATA:	ESCALA:	VISTO:		CREA:
-	02DEZ2014	-	CONFERIDO:		CREA:
Nº DOCUMENTO:	Nº ARQUIVO:	PROJETO:	ELCIO FERREIRA DOS SANTOS ENG. ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO	506183462-3-CREA-SP	CREA:
13-EL1_A3	13/31 - A3	DESENHO:			
SUBSTITUI A:			MODIFICAÇÕES:	DATA:	RESPONSABILIDADE:
SUBSTITUÍDO POR:					