


REFERÊNCIA – ILUM. E TOM.

ESQUEMA TRIFILAR – QUADRO QD.VEST.SS (A SER INSTALADO)

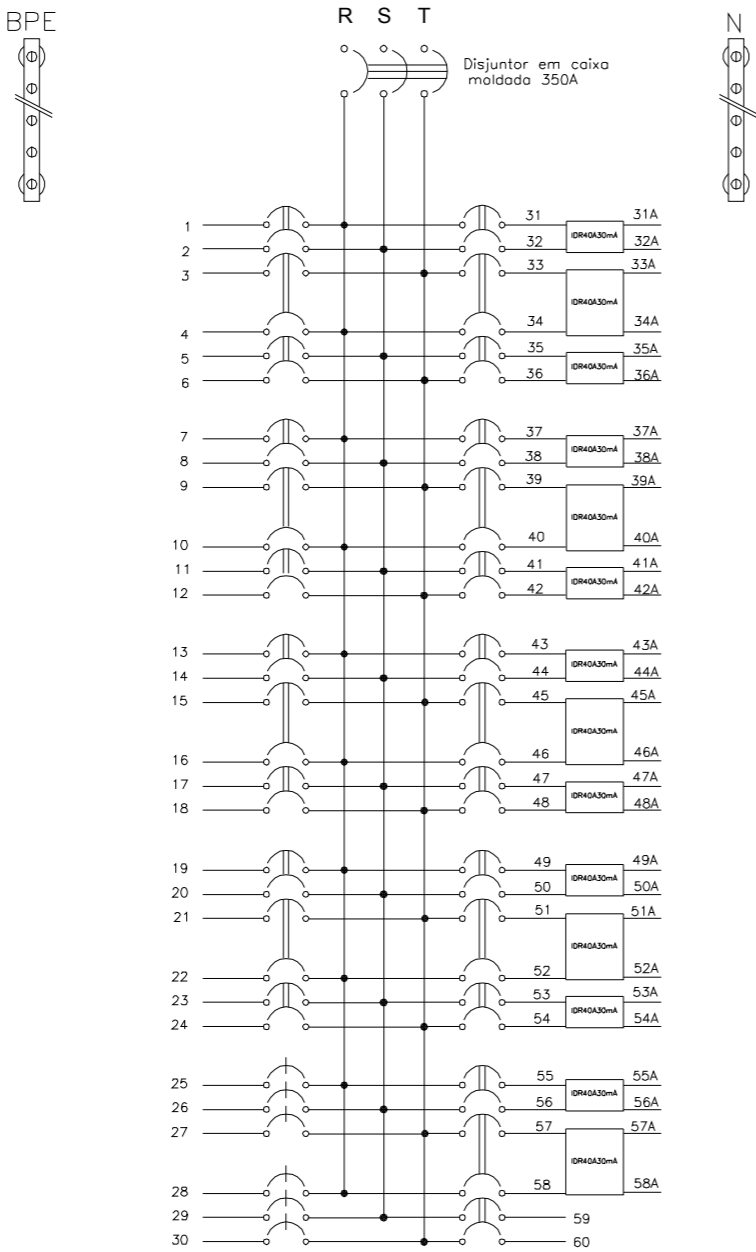

- NOTAS:
- 1 – Disjuntor geral em caixa moldada;
 - 2 – Proteção contra contato direto no barramento principal;
 - 3 – Barramento principal, neutro e equipotencialização dimensionado para In=350A.

ESPECIFICAÇÃO - PROTEÇÕES				
Disj. n°	In	Curva	Norma	Fabric.
1 e 2	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
3 e 4	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
5 e 6	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
7 e 8	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
9 e 10	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
11 e 12	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
13 e 14	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
15 e 16	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
17 e 18	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
19 e 20	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
21 e 22	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
23 e 24	2X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
25	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
26	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
27	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
28	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
29	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
30	1X20	C	NBR IEC 60947-2	WEG
31 e 32	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
33 e 34	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
35 e 36	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
37 e 38	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
39 e 40	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
41 e 42	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
43 e 44	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
45 e 46	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
47 e 48	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
49 e 50	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
51 e 52	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
53 e 54	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
55 e 56	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
57 e 58	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
59 e 60	2x32A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
GERAL	3X350	Disj. em caixa moldada		WEG

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA

ESQUEMA TRIFILAR QUADRO - QD.VEST.TE

Rua Padre Albuquerque, 245 - Itapetininga - SP

UNIDADE:		DATA:		ESCALA:		VISTO:			CREA:	
-		12DEZ2014		-					CREA:	
Nº DOCUMENTO:			Nº ARQUIVO:			PROJETO:		506183462-3-CREA-SP	CREA:	
22-EL1_A3			22/31 - A3			ELCIO FERREIRA DOS SANTOS ENG. ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO				
						DESENHO:				
SUBSTITUI A:						MODIFICAÇÕES:		DATA:	RESPONSABILIDADE:	
SUBSTITUÍDO POR:										